TUGAS AKHIR

PENGUJIAN KABEL TEGANGAN RENDAH NYFGbY 0.6 / 1 KV DI PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. TANGERANG

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Nama	: Wawan Kurniawan
NIM	: 41405120088
Jurusan	: Teknik Elektro

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2008

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Wawan Kurniawan
NIM	:	41405120088
Jurusan	:	Teknik Elektro
Fakultas	:	Teknologi Industri
Judul Skripsi	:	Pengujian Kabel Tegangan Rendah NYFGbY 0,6 / 1 KV di PT Jembo Cable Company Tbk. Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia memepertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Mercu Buana.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Materai Rp. 6.000

( )

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	:	Wawan Kurniawan
NIM	:	41405120088
Jurusan	:	Teknik Elektro
Fakultas	:	Teknologi Industri
Judul	:	**PENGUJIAN KABEL TEGANGAN RENDAH NYFGbY 0.6 / 1 KV DI PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. TANGERANG**

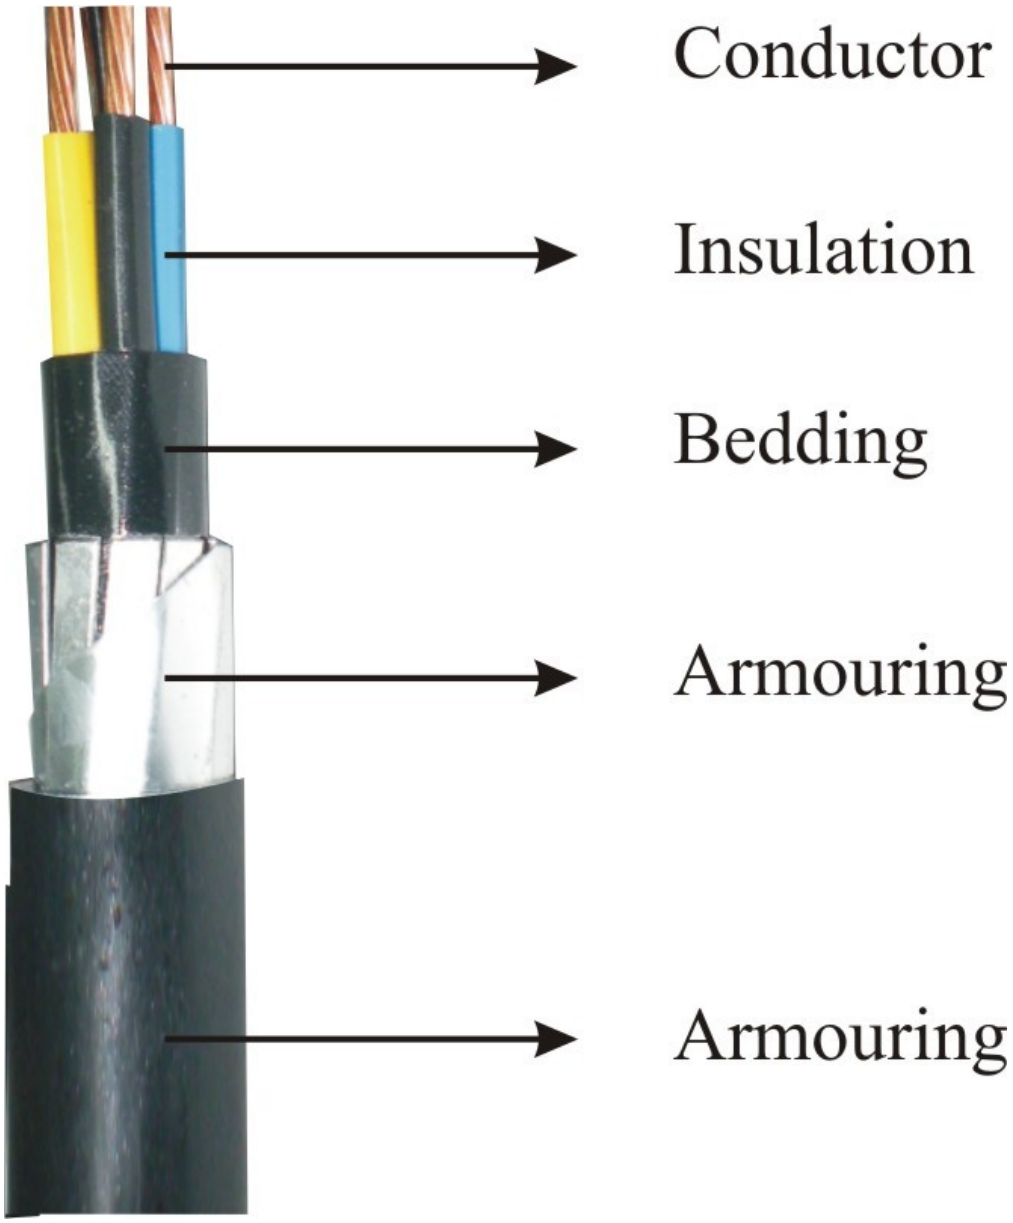
Jakarta, Desember 2008
Menyetujui,

Pembimbing	Koordinator Tugas Akhir
(Bambang Trisno, M.Sc.)	(Yudhi Gunardi, Ir.MT.)

Mengetahui
Keua Jurusan Teknik Elektro

(Ir. Budi Yanto Husodo, M.Sc.)

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Conductor
Insulation
Bedding
Armouring
Armouring